

Laboratorium Techniki Budowlanej

Sp. z o.o.

41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Łaski 83 ; NIP 629-24-65-943

Jednostka notyfikowana NB 1827 Jednostka akredytowana AB661

tel/fax (+48) 32 264 079; LTB@LTB.org.pl

KRS 0000447876; REGON 243166560

Wysokość kapitału zakładowego: 66 000 PLN Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VIII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy opłacony w całości

Rok założenia: 2000

System zarządzania (ISO/IEC): EN 17025

Jednostka notyfikowana (NB): 1827

Jednostka akredytowana (AB): 661

Członek komitetu technicznego: PKN KT 169

Członek komitetu technicznego: PKN KT 179

Członek komitetu technicznego: CEN TC 33

ŚWIADECTWO OCENY WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DO OKREŚLENIA TYPU WYROBU

do normy PN-EN 14351-1+A2


Nr 250/B-2025-1

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadziło metodą obliczeniową, wg załącznika B do normy PN-EN 14351-1+A2, badania izolacyjności akustycznej okien, produkowanych przez firmę:

ALURON


K. Baran i Wspólnicy S.K.A.

42-400 Zawiercie, ul. Podmiejska 11

Badany obiekt	Właściwość	Parametr/wartość	Norma badawcza
Okna stałe i otwierane, jednoramowe, na zawiasach obrotowych, w systemie: ASH80 Hybrid , z szybą zespoloną o budowie: 8/15Ar/4/15Ar/6  8/15/4/15/6	4.11 PN-EN 14351-1+A2	dB	PN-EN 14351-1+A2 Załącznik B
	Właściwości akustyczne	R_w(C;C_{TR}) 38(-1;-5)	Okno o powierzchni: F ≤ 2,7 m²
		R_w(C;C_{TR}) 37(-1;-5)	Okno o powierzchni: 2,7 m² < F ≤ 3,6 m²
R_w(IGU) 40 dB C(IGU) (-2) dB C_{TR}(IGU) (-6) dB		R_w(C;C_{TR}) 36(-1;-5)	Okno o powierzchni: 3,6 m² < F ≤ 4,6 m²
Deklarowanie parametrów dla innych obiektów należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-EN 14351-1+A2 Wyniki badań odnoszą się do badanej próbki i warunków badania		R_w(C;C_{TR}) 35(-1;-5)	Okno o powierzchni: 4,6 m² < F

Kierownik Jakości

Maciej Żyła
mgr inż. Maciej Żyła

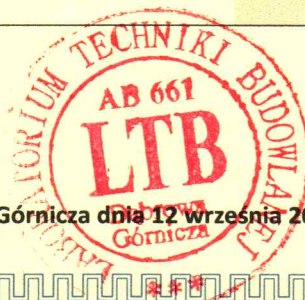

Kierownik Techniczny

Bogdan Wójtowicz
mgr inż. Bogdan Wójtowicz

Dąbrowa Górnicza dnia 12 września 2025 r.